

Antiasit



Teknik Porselen / Vitrified Porcelain



Seramiksan'ın Antiasit Serisi asitlere karşı dayanımı ve bakteri üremesini engelleyen yapısı ile özellikle üretim tesisleri, otomotiv, tekstil, ağır sanayi, alışveriş merkezleri, süpermarketler, yapı marketleri gibi birçok sektörde hijyen ve ağır yüklere karşı dayanım gerektiren zeminlerde fark yaratıyor.

Antiasit



Teknik Porselen / Vitrified Porcelain



Antiasit



Teknik Porselen / Vitrified Porcelain



341221
30x30 / 12"x1 2"
13.5 mm / 0.54"
Antiasit Krem/ Antiacid Cream

341222
30x30 / 12"x1 2"
13.5 mm / 0.54"
Antiasit Krem Antislip@
Antiacid Cream Antislip Rø

342221
20x20 / 8"x8"
13.5 mm / 0.54"
Antiasit Krem/ Antiacid Cream


342222
20x20 / 8"x8"
13.5 mm / 0.54"
Antiasit Krem Antislip@
Antiacid Cream Antislip Rø

Ürün / Product		Ebat/Size (cm)	Kutu/Box			Palet / Pallet				
			(Ad-Pes)	(m')	(kg)	(Kutu/Box)	(m')	(kg)		
341223	Teknik Porselen/ Vitrified Porcelain	Krem/ Cream Diamond	30x30	6	0,54	15,60	60	32,4	1010	
341222		Krem/ Cream Antislip								
341221		Krem/ Cream	20x20	14	0,56	16,5	72	40,32	1200	
342222		Krem/ Cream Antislip								
342221		Krem/ Cream								

Antiasit



Teknik Porselen / Vitrified Porcelain

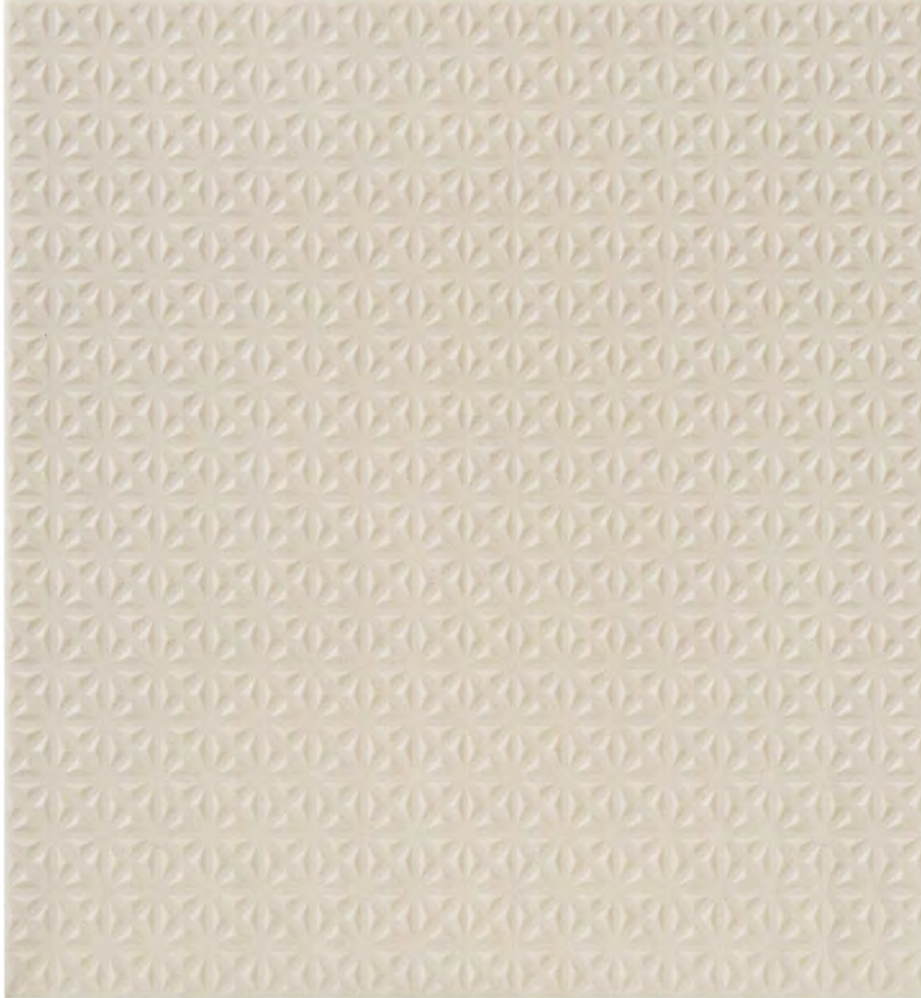

341223
30x30 / 12"xl 2"
13.5 mm/ 0.54"
Antiasit Kream Diamond / Antiacid Cream Diamond

Ürün / Product			Kutu/Box				Palet / Pallet			
			Ebat/Size (cm)	(Ad-Pes)	(m ²)	(kg)	(Kutu/Box)	(m ²)	(kg)	
341223	Teknik Porselen/ Vitrified Porcelain	Krem/ Cream Diamond	30x30	6	0,54	15,60	60	32,4	1010	
341222		Krem/ Cream Antislip								
341221		Krem/ Cream	20x20	14	0,56	16,5	72	40,32	1200	
342222		Krem/ Cream Antislip								
342221		Krem/ Cream								

YENİ
RENK

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0014-T



SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

SERAMİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ A.Ş.
STANDART TEST LABORATUVARI

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü
ETGB Anadolu Teknoparkı No:107-103 ESKİŞEHİR
Mersis No: 0761048749700014 Vergi Dairesi: Yunusemre Vergi No: 7610487497
Tel: 0 (222) 323 82 76 - 335 09 59 Faks: 0 (222) 322 29 43
Web: www.seramikarastirma.com.tr e-posta : mail@seramikarastirma.com.tr

AB-O014-T

R 1104

05 20

TEST RAPORU

Testing report

Müşterinin adı/adresi : Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Customer name and adress Organize Sanayi Bölgesi
Turgutlu / MANİSA

İstek Numarası : STL 20/1112
Order no.

Numunenin adı ve tarifi : Antiasit Cream Diamond 30 cm. x 30 cm. porselen karo.
Name and identity of test item (Antiacid Cream Diamond 30 cm. x 30 cm. porcelain tile.)

Numunenin kabul tarihi : 21.05.2020
The date of receipt of test item

Açıklamalar : Numune alma işlemi firma yetkilileri tarafından yapılmıştır.
Remarks (Sampling operation is performed by the company.)

Testin yapıldığı tarih : 21.05.2020
Date of test

Raporun Sayfa Sayısı : 2
Number of pages of the Report

BİLGİ İÇİNDİR!

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) For the Mutual recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve test metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Test sonuçları sadece testleri yapılan numunelere aittir. Testi yapılan numuneler saklanmamaktadır.

Test results only belong to samples analysed. Analysed samples are not be kept.

Test sonuçları numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

The test results are valid for the samples as received.



Tarih
Date

21.05.2020

Test Sorumlusu
Person in charge of test

Erkan SARIN

Genel Müdür
General Manager

Ferit KASAP

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

KYF7.8-1Rev01/25072019



SERAMİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ A.Ş.
STANDART TEST LABORATUVARI
*Ceramic Research Center
Standard Testing Laboratory*

AB-0014-T

R 1 104

05 20

TEST RAPORU
Testing Report

Sayfa 2/2
Page 2 of 2

İLGİLİ STANDART (*Related Standard*) : DIN 51130 : 2014 - 2
TEST ADI: SERAMİK KAROLAR- KAYMAZLIK (RAMP) TAYİNİ
TEST NAME : CERAMIC TILES - DETERMINATION OF THE ANTI-SLIP PROPERTIES

TEST DEĞERLERİ
TEST VALUES

1. Kişi ortalama kabul açısı : 17.5°
1st Person average acceptance angle

2. Kişi ortalama kabul açısı : 18.0°
2nd Person average acceptance angle

Ortalama toplam kabul açısı : 17.8°
Average total acceptance angle

Kayma direnci için sınıflandırma : R-10
Classification for slip resistance

BİLGİ İÇİNDİR

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

KYF7.8-1Rev01/25072019

